

Ispravka štampanog izdanja - dodatak za modele WPST

Uputstvo za upotrebu i održavanje - Serija 7

U ovom dodatku nalaze se ispravke i dopune osnovnog dokumenta "Uputstvo za upotrebu i održavanje" za uređaje GRP09.7, GRP12.7, GRP15.7, GRP18.7 i GRP24.7. Molimo da ovaj dokument uzmete u obzir prilikom konsultovanja uputstva i da isti sačuvate zajedno sa uputstvom.

Ažuriranu verziju celog uputstva sa najnovijim ispravkama možete preuzeti sa internet adrese:
<http://www.ekopandm.rs/dokumentacija>

Ispravka - Lista na strani br. 10

Dole nalazi se ispravka dela liste sa strane br.10 Uputstva za upotrebu i održavanje

bilo:


ispravljeno:

dodato:

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ugrađena GRUNDFOS® 60/90W pumpa • Električno osiguranje uređaja na temperaturi višoj od 110°C | <ul style="list-style-type: none"> • Ugrađena WILO® 61/84W pumpa • Električno osiguranje uređaja na temperaturi višoj od 90°C | <ul style="list-style-type: none"> • Blokada rada uređaja ukoliko je pritisak u instalaciji niži od 0,5bar |
|--|---|---|

Ispravka - Ilustracija na strani br.16

Na ilustraciji dole nalazi se dodatak za strani br.12 Uputstva za upotrebu i održavanje

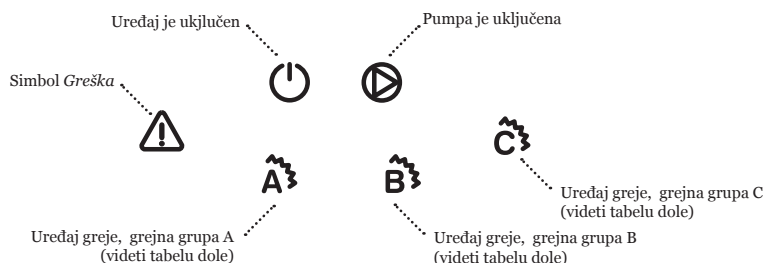

Simbol Greška

Ukoliko svetli simbol *Greška* uređaj je u stanju blokade rada.
 Uzrok: Nizak pritisak u instalaciji grejanja ili pregrevanje uređaja.

Ispravka - Tabela na strani br.24

U tabeli dole nalazi se dodatak za strani br.24 Uputstva za upotrebu i održavanje

Termičko osiguranje (°C) 90

Integrirane komponente

Ugrađena pumpa	Wilo 25.6
Snaga (W)	61 / 84